



四川瑞兴环保检测有限公司

检测报告


瑞兴环（检）字[2024]第 0848 号

项目名称：自贡东新电碳股份有限公司年度环境检测

委托单位：自贡东新电碳股份有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 04 月 16 日



敬告客户

- 1、本报告书不得涂改和部分复制。
- 2、未盖本公司检验检测专用章、骑缝章和 CMA 章无效。
- 3、无审核者及签发人员签字无效。
- 4、对本报告书若有异议，请在收到报告之日起 15 日内向本公司综合部提出申诉，逾期未申诉视为认可本报告。微生物检测按有关规定本公司不做复查，敬请理解。
- 5、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 6、需退还的样品，请你在收到报告后 15 个工作日内领回。逾期不领、本公司将自作处理。
- 7、未经本公司同意，本报告不得作商品广告用。
- 8、本公司保证检测报告的公正性、科学性、准确性，对所出具的检测数据负责，承诺对客户委托检测的信息保密。
- 9、本报告书一式三份，一份公司档案室存档，两份交客户（或个人）。

单位：四川瑞兴环保检测有限公司

地址：自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道 13 号

电话（投诉）：0813-8284040

传真：0813-8284040

邮编：643030

1、检测内容

受自贡东新电碳股份有限公司委托，四川瑞兴环保检测有限公司于 2024 年 04 月 15 日对自贡东新电碳股份有限公司的废气进行检测。项目基本情况见表 1。

表 1 基本情况

项目名称	自贡东新电碳股份有限公司年度环境检测
项目地址	自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 (E: 104.73583639, N: 29.35477138)
委托单位	自贡东新电碳股份有限公司
联系电话	18990068436

2、检测项目及频次

检测项目及频次见表 2，检测点位见检测点位示意图。

表 2 有组织废气检测项目表

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	1#: 锅炉废气排气筒	氮氧化物	检测 1 天, 每天 3 次

3、检测分析方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3。

表 3 有组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
氮氧化物 (mg/m ³)	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	MH3300 型烟气烟尘 颗粒物浓度测试仪 RX-YQ-255	3

4、检测结果评价标准

本次检测结果评价标准见表 4。

表 4 检测结果评价标准

类别	标准
有组织废气	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表 3 燃气锅炉

5、检测结果


本次检测结果见表 5。

表 5 有组织废气检测结果表

检测点位			1#：锅炉废气排气筒			排气筒高度 15m	
检测频次			第一次	第二次	第三次	限值	结论
烟温℃			57.8	57.9	58.0	/	/
动压 Pa			16	19	11	/	/
静压 KPa			0.02	0.00	0.00	/	/
流速 m/s			4.7	5.1	3.9	/	/
实测含氧量%			4.39	4.61	4.72	/	/
基准含氧量%			3.5			/	/
标干烟气流量（m³/h）			394	427	326	/	/
检测项目							
2024 年 04 月 15 日	氮氧 化物	实测浓度 （mg/m³）	41	45	50	/	/
		折算浓度 （mg/m³）	43	48	54	150	符合

评价：本项目有组织废气中氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃气锅炉标准限值要求，检测达标。

6、检测点位示意图

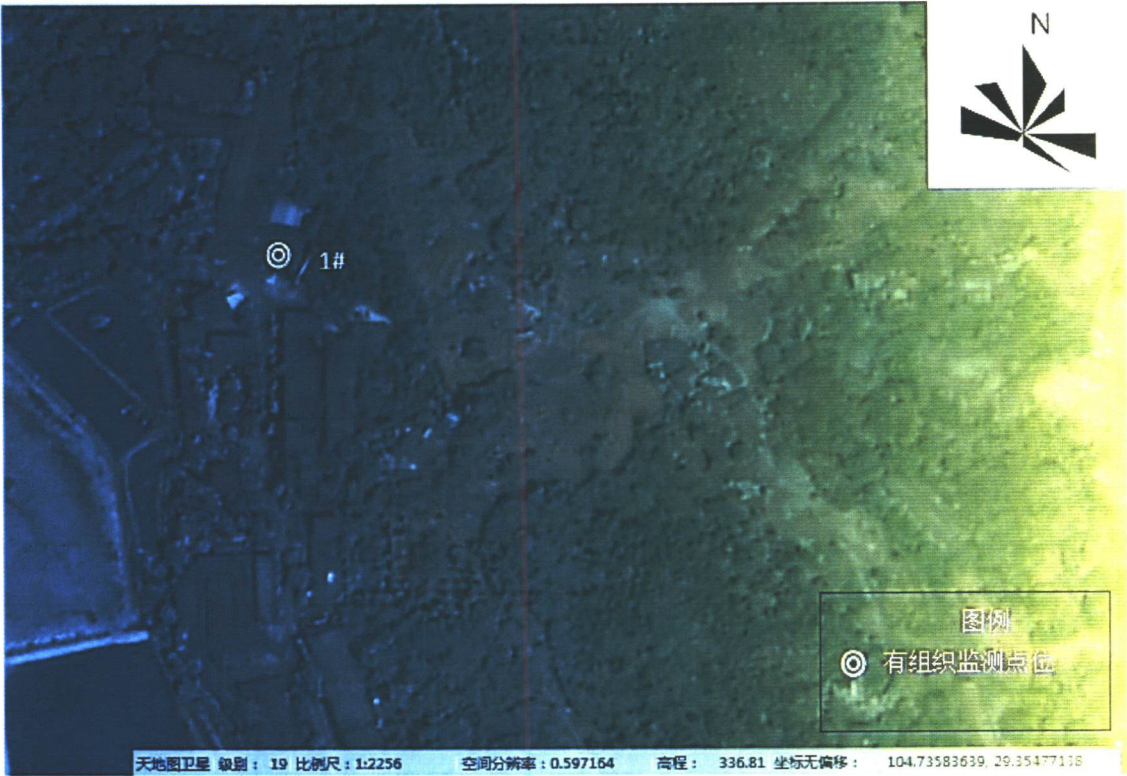

检测点位示意图



编 制:	<u>李迪</u>	签 发:	<u>何雪梅</u>
审 核:	<u>陈</u>	日 期:	<u>2024.4.16</u>